

☆SE40塗装と無塗装の実装比較データを計測


A棟工場 屋根 SE40塗装

B棟工場 屋根 無塗装

A棟、B棟 とも同一構造の平屋建て鋼板屋根 153㎡


測定場所・・・①屋根表面 ②室内床上 190cm ③天井裏 ④外気温

測定機器・・・(株)横河電機製作所製データロガー『MV112』T型熱伝対使用

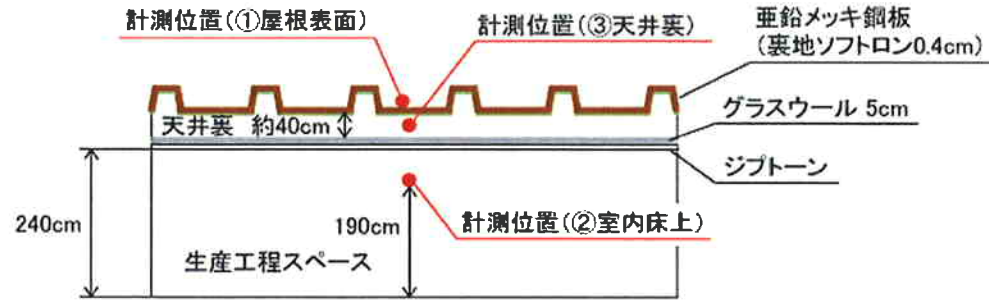


折板亜鉛メッキ鋼板屋根153㎡ ②室内温度 測定データ

— 塗装室内(床上190cm) — 無塗装室内(床上190cm) — 外気温

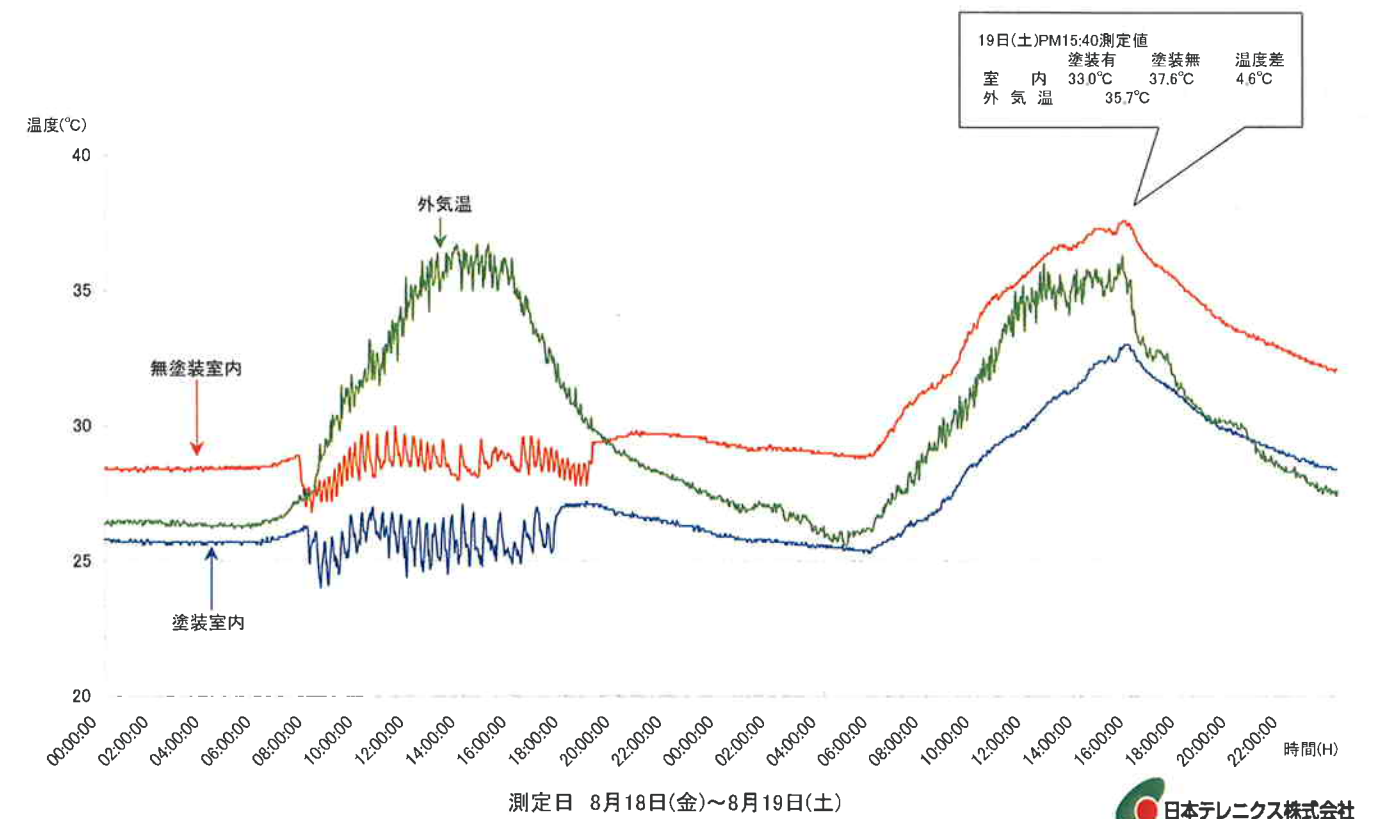

折板亜鉛メッキ鋼板屋根153㎡ ①屋根表面 測定データ

— 塗装屋根表面 — 無塗装屋根表面 — 外気温

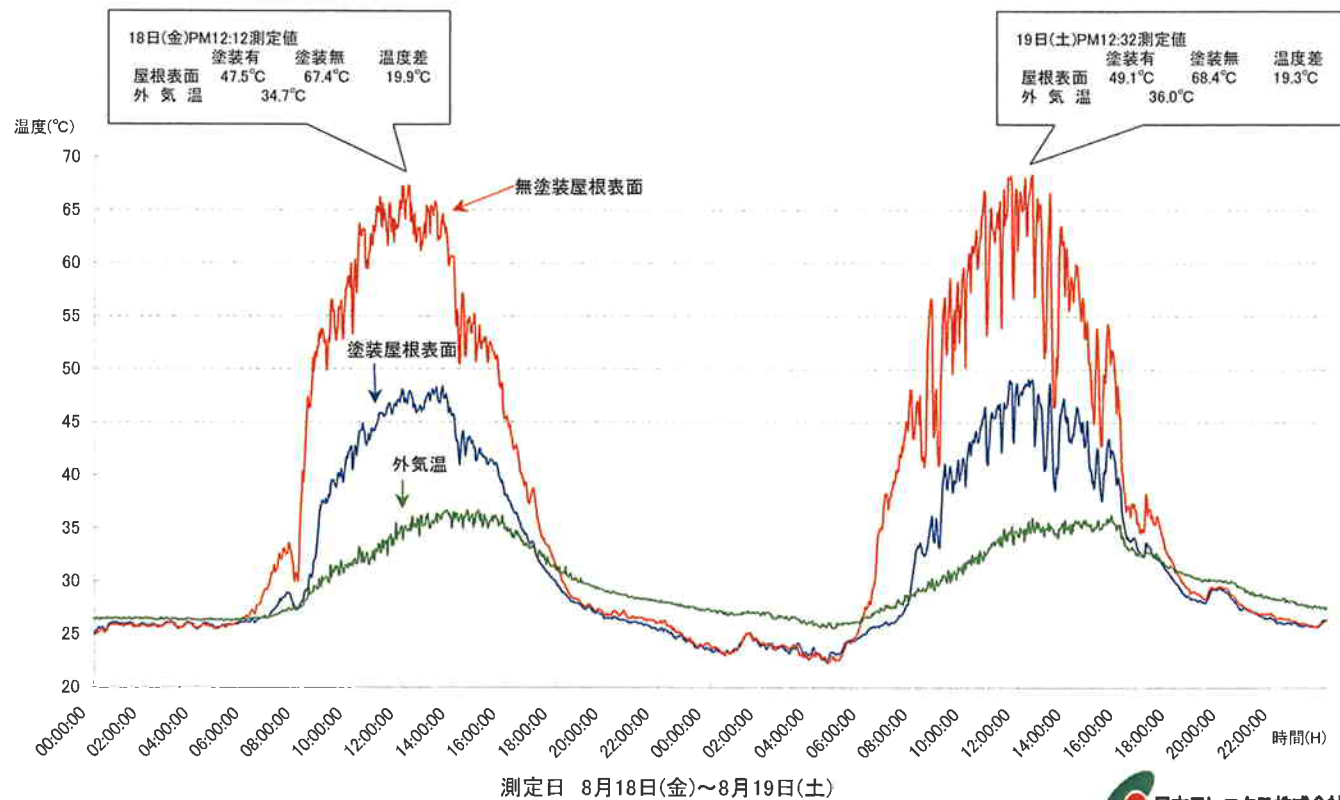

折板亜鉛メッキ鋼板屋根153㎡ ③屋根裏と天井上の空間 測定データ

— 塗装屋根裏と天井上の空間 — 無塗装屋根裏と天井上の空間 — 外気温

