


新系計空脱湿器 吸着塔 CC100, 2.0mm厚みでの計算結果

【設計条件】

2002年4月22日
設備技術部機械3G

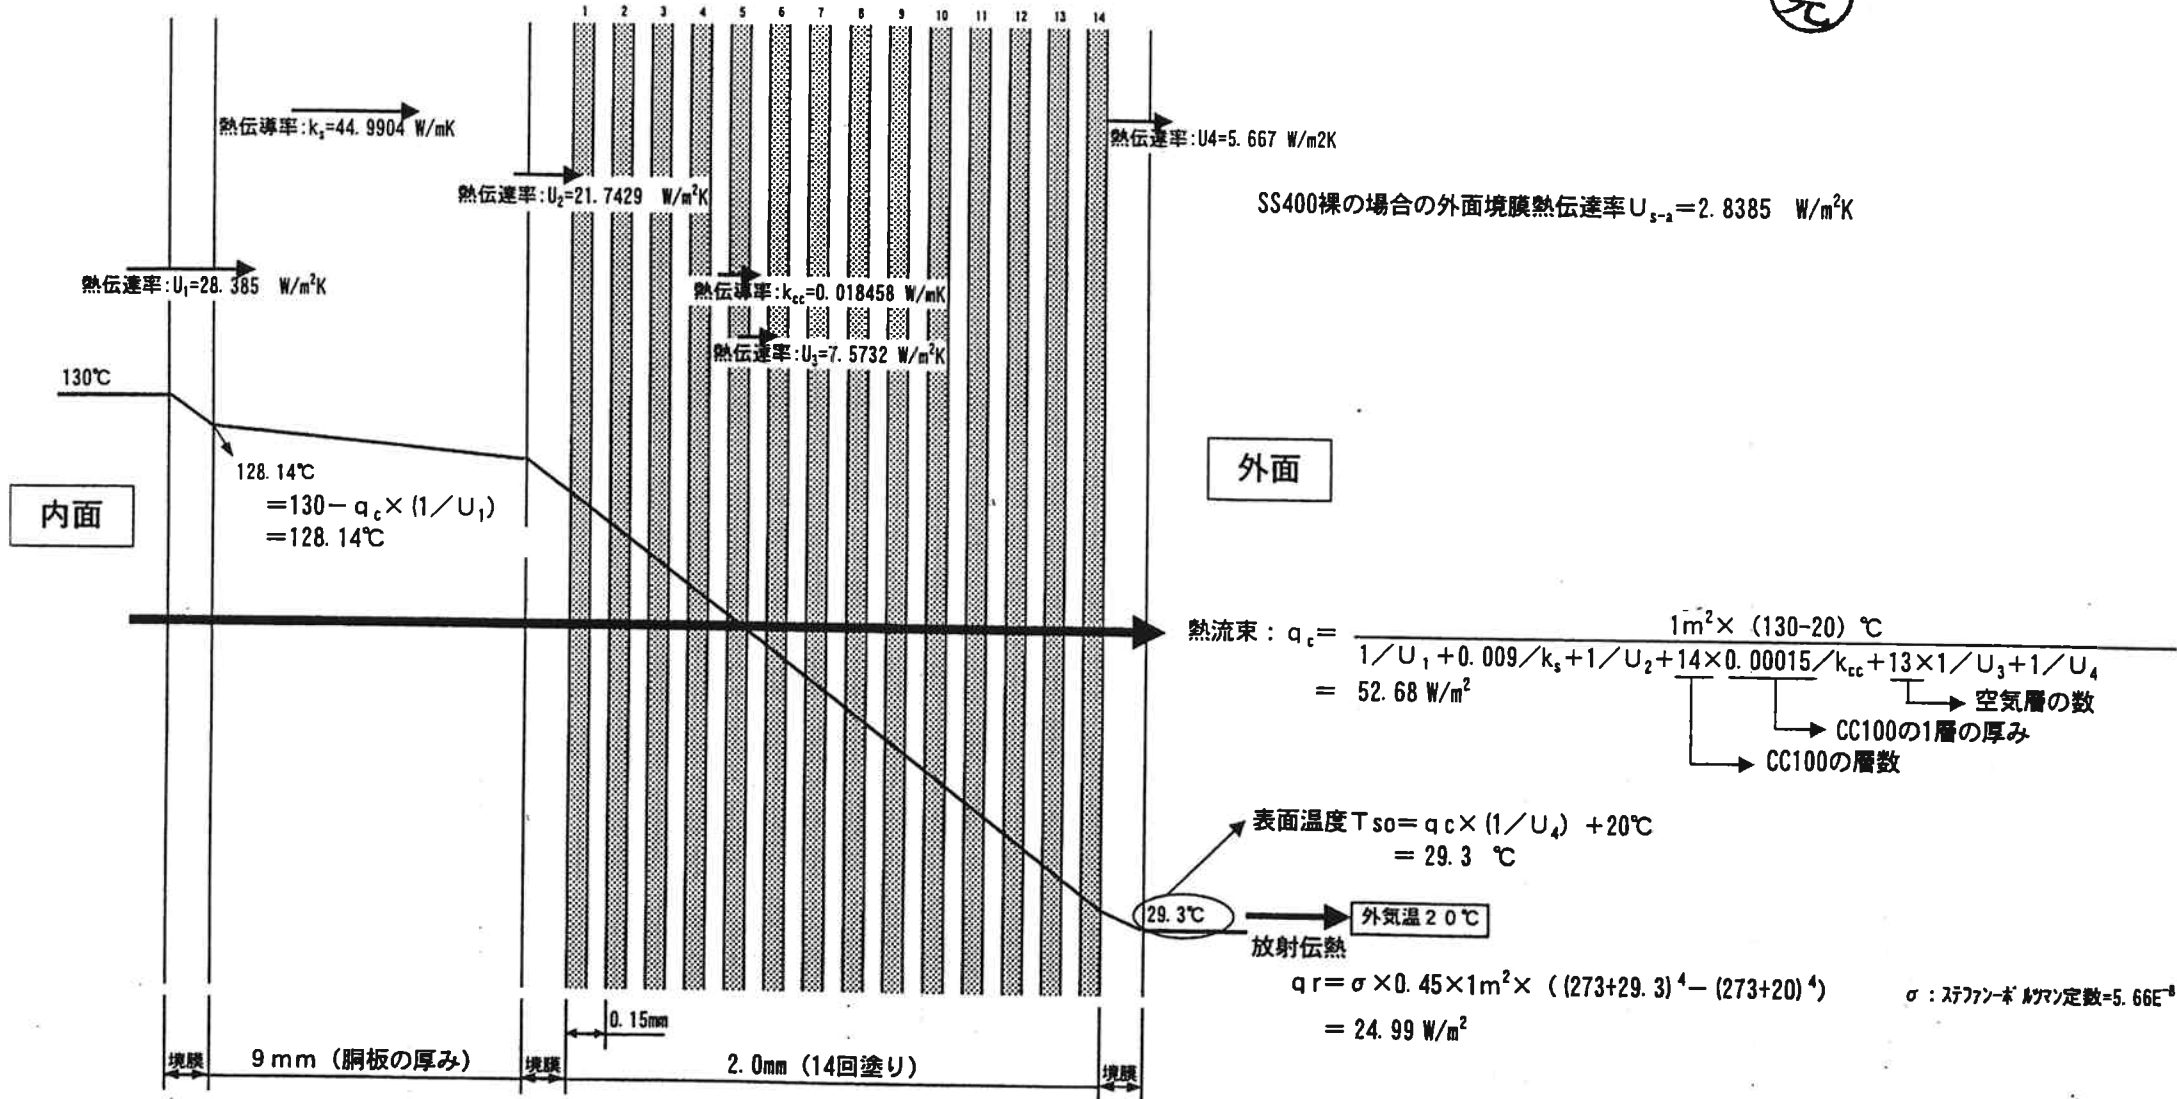

放散熱量は

$$q_t = q_c + q_r$$

$$= 77.67$$

$$= 77.67 \text{ W/m}^2 < 180 \text{ W/m}^2$$